





HdK Berlin
Sengpiel
6.93

Feststellung der Hauptstereorichtungen für ein Panpot des Solid State Logic Mischpults SL 4000 (SSL) im Innenhof- regieraum der HdK Berlin

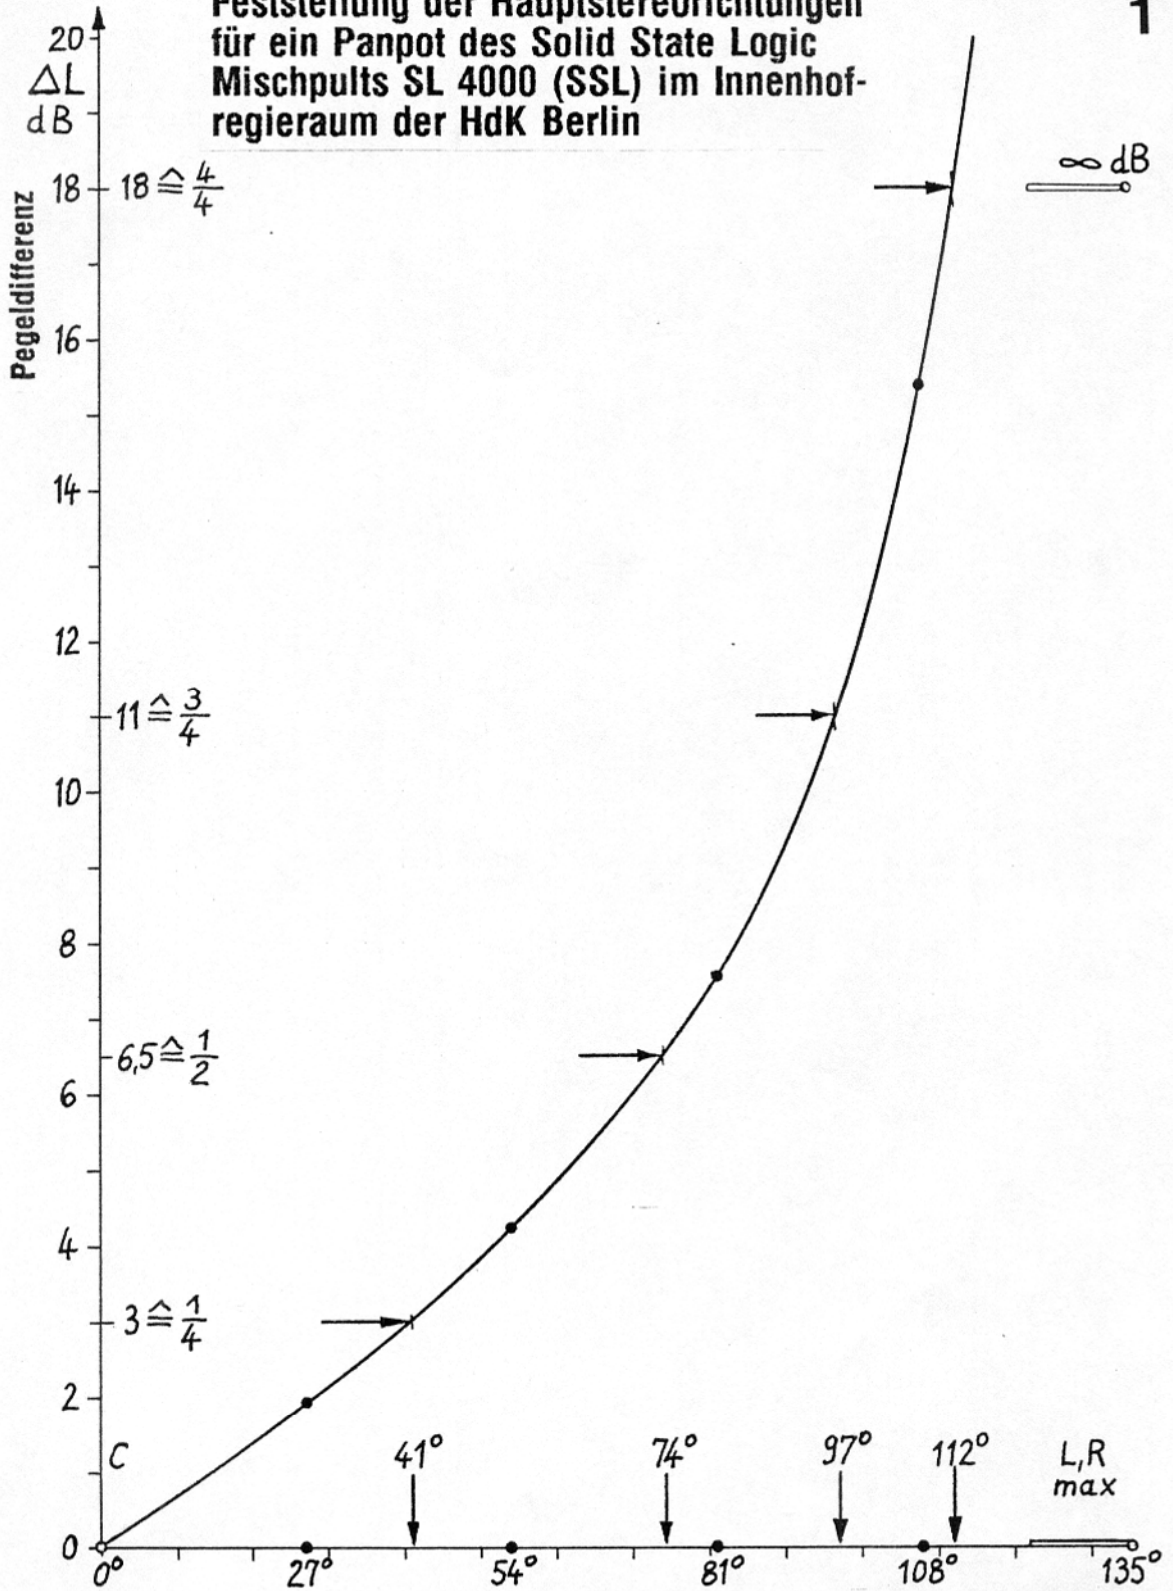

Aus der Kurve ablesbare
Hauptstereorichtungen:

SSL-Panpot-Skala

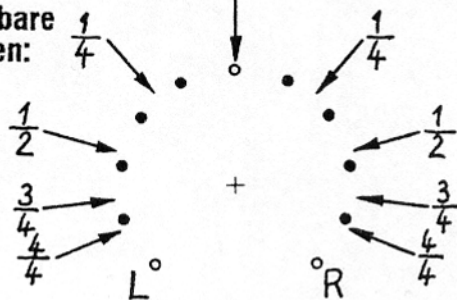

3 dB Mittendämpfung

Pegeldifferenz in Abhängigkeit von der Panoramareglerstellung